

Szafa 42U istniejąca

Wentylator 4 wiatrakowy z termostatem nowy

Panel światłowodowy 12xLC/PC MM nowy

Panel porządkujący nowy

Patchpanel 24xSTP kat 6 – sieć LAN nowy

Panel porządkujący nowy

Patchpanel 24xSTP kat 6 – sieć LAN nowy

Patchpanel 24xUTP kat 6 – sieć LAN nowy

Panel porządkujący nowy

Patchpanel 24xSTP kat 6 – okablowanie CCTV istniejący


Panel porządkujący

Przełącznik sieciowy 16 port – dla urządzeń CCTV istniejący

Przełącznik sieciowy 16 port – dla urządzeń CCTV istniejący

Rejestrator IP 32 porty – dla urządzeń CCTV istniejący

UPS 3000VA istniejący

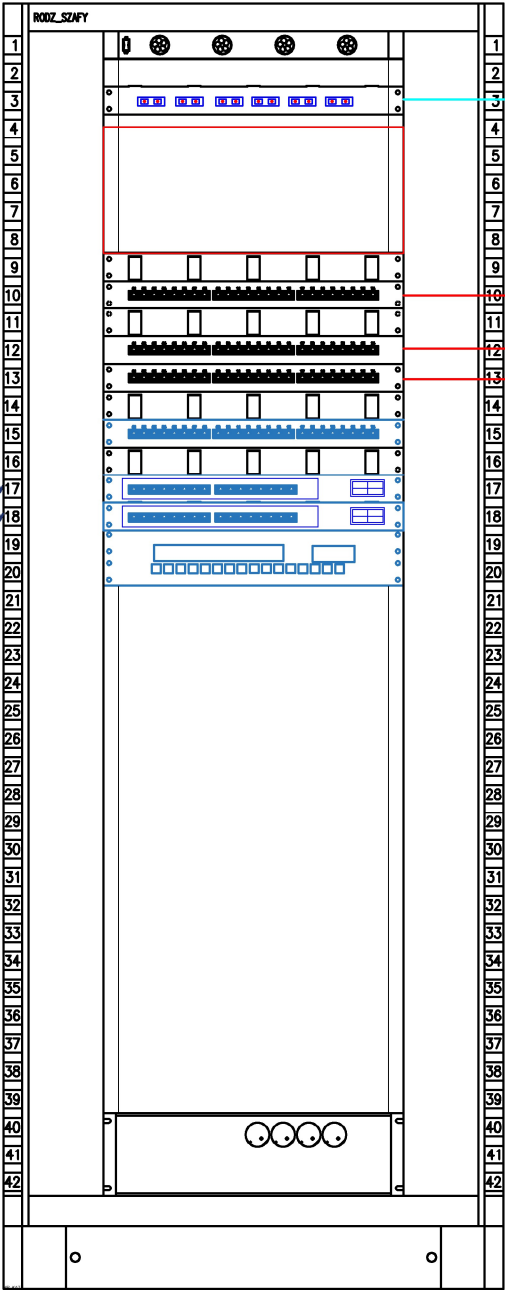

światłowód 12G 50/125 do szafy PPD 12U

58x U/FTP kat.6 do gniazd logicznych

1x listwa zasilająca 8 gniazd montowana na tylnych prowadnicach.

 Novimax Grzegorz Puda Sp. z o.o. ul. Oskara Kolberga 32, 09-407 Płock	Projektował: Bożenna Gawńska	Podpis:
	Opracował: Grzegorz Puda	Podpis:
	Sprawił: Bożenna Gawńska	Podpis:
	Obiekt: BUDYNEK BIUROWY ul. Przemysłowa 2A, 09-200 Sierpc	Inwestor: CIEPŁOWNIA SIERPC Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 2A 09-200 Sierpc
Tytuł rysunku: Instalacja sieci LAN - WIDOK SZAFY GPD		
Instalacja: Teletechniczna	Data: 28.04.2025	Format: A4
		Nr rysunku: LAN-4