


Hala kotłów

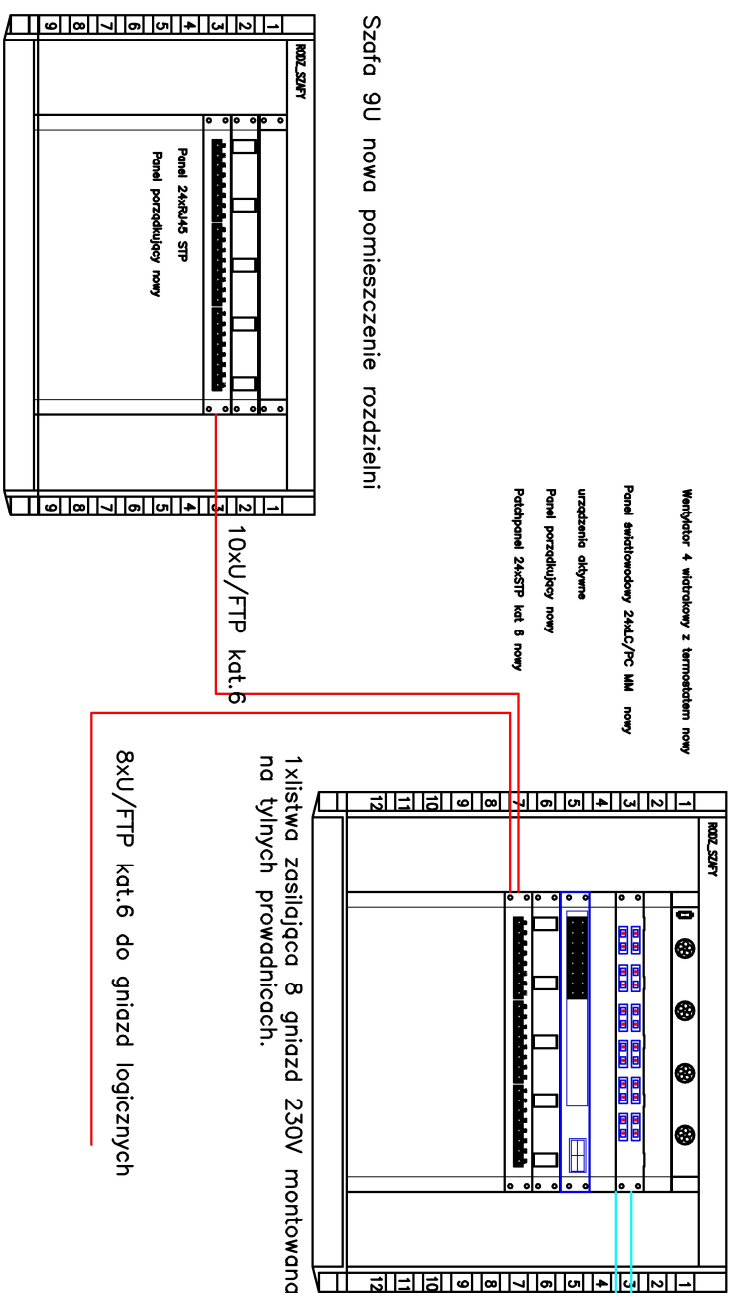

Szafa PPD 12U nowa hala kotłowni

Wentylator 4-widukowy z termostatem nowy

Panel swiatlowodowy 24xLC/PC MM nowy

urządzenia aktywne

Panel porządkujący nowy

Patchpanel 24xSTP kat 8 nowy


Szafa 9U nowa pomieszczenie rozdzielni

1x listwa zasilająca 8 gniazd 230V montowana na tylnych prowadnicach.

8xU/FTP kat.6 do gniazd logicznych

Skrzynia zapasu kabla

Budynek biurowy

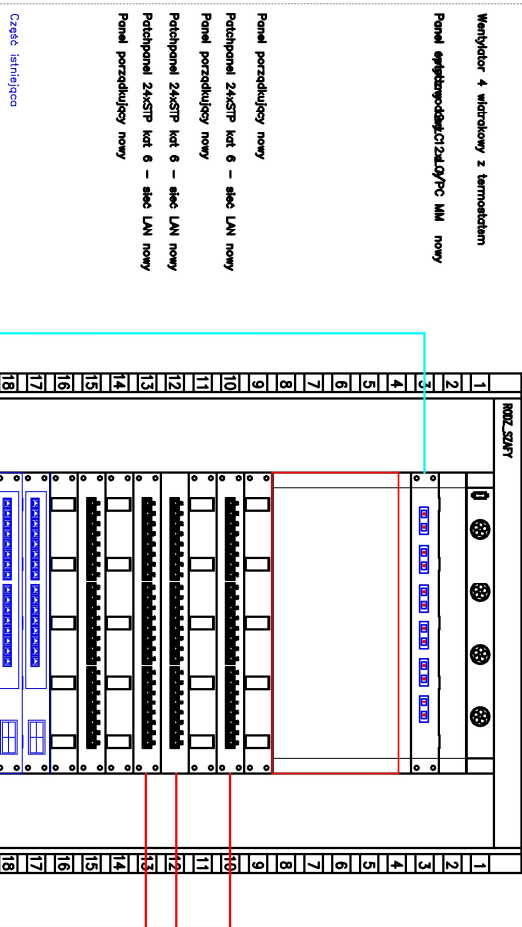

Szafa GPD 42U istniejąca budynek biurowy

Wentylator 4 wiadrkowy z termostatem

Panel *erythrocytosis*C12dLO/PC MM now

Panel porządkujący nowy

Patchpanel 24xSTP kat 6 – spec LAN nowy


! 0101 0120000000 1000

* * * * *
* * * * *
* * * * *

Panel porządkujący nowy

Część istniejąca

Skrzynia zapasu kabla

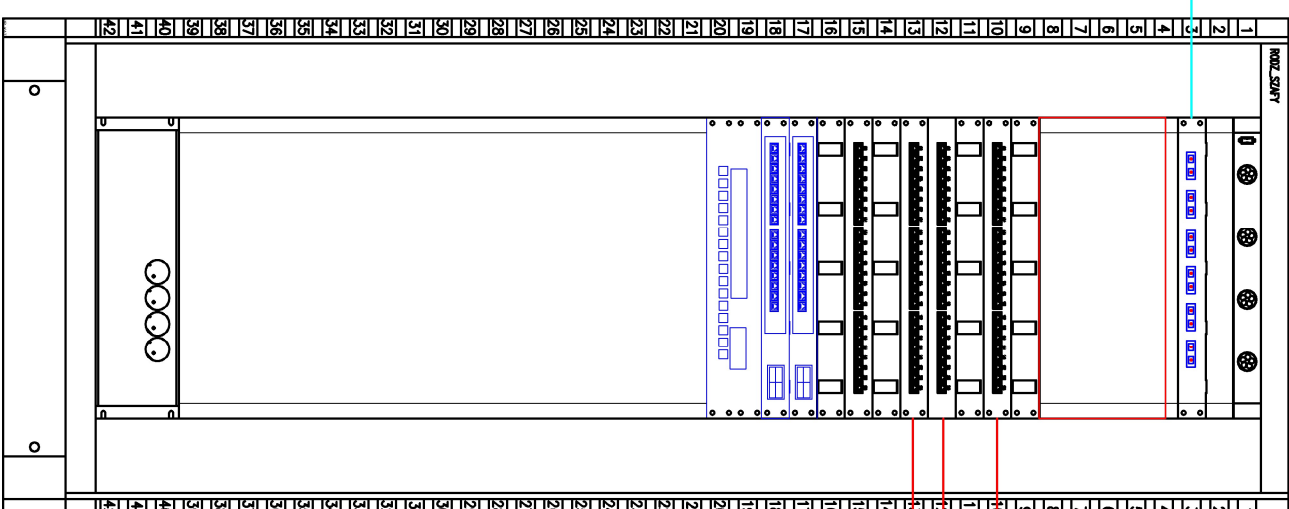


58x U/FTP kat.6 do gniazd logicznych


441-442-443 100 EQ / 10E + 1000 CDD 101

1x istwa zasilająca 8 gniazd montowana na tylnych przewodnicach.


Budynek stacji SN




Szafa PPD2 9U nowa budynek stacji SN

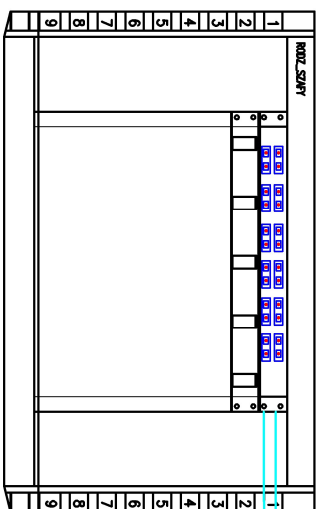


Skrzynia zapasu kabla



Budynnek skogeneraciji



Szafa PPD3 12U nowa budynek kogeneracji

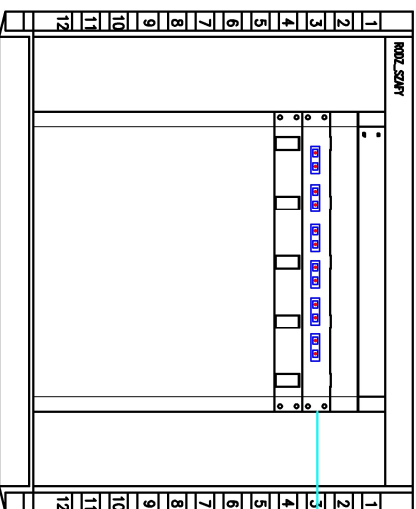

Skrzynia zapasu kabla

novimax new technology		Projektant: Bożena Górniska		Projekt:
 Novimax Grzegorz Puda Sp. z o.o. ul. Osłana Koberka 2A, 09-240 Płońsk		Opracował: Grzegorz Puda		Projekt:
		Kreślił: Grzegorz Puda		Projekt:
		Inwestor: CIĘPŁOWNIA SIERRC Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 2A 09-200 Siemiec		Projekt:
Odbiół: BUDYNEK BIUROWY ul. Przemysłowa 2A, 09-200 Siemiec				
Tytuł rysunku: Instalacja sieci LAN - Schemat połączenia ształ GPD i PPD				
Instalacja: Teletechniczna		Data: 28.04.2025	Format: A3	Wz. rysunku: LAN-9